

Ensamblado
CHIP LUXEON 3030
LUXEON
PHILIPS LUMILEDS

PROYECTOR EXTERIOR IP65 20W



A⁺



ref.PRY-088




20W
3200K
1850 lm
588 cd
120°
FP>0.9
IP65
AC 180-265V
50/60 Hz
SMD

ref.PRY-089

20W
4200K
1850 lm
588 cd
120°
FP>0.9
IP65
AC 180-265V
50/60 Hz
SMD

ref.PRY-070

20W
5000K
1850 lm
588 cd
120°
FP>0.9
IP65
AC 180-265V
50/60 Hz
SMD

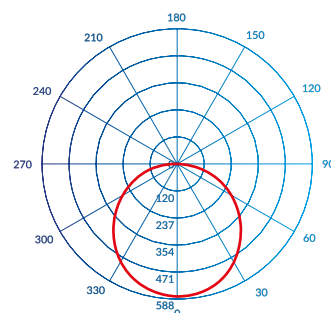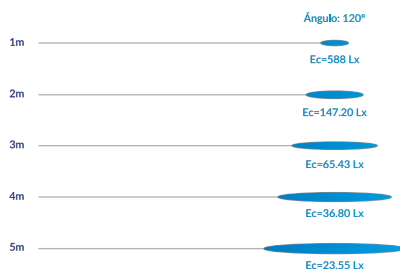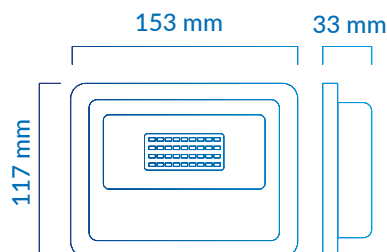

ESPECIFICACIONES:

- POTENCIA: 20W
- RANGO DE TENSIÓN: 180-265V AC 50/60Hz
- GRADO IP: IP65
- PESO: 405 g

INSTRUCCIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:

- Se recomienda evitar mirar la luz de muy cerca y en forma directa por su alta intensidad lumínica y evitar encandilamiento innecesario.
- Debe instalarse en un lugar ventilado, nunca dentro de una caja o habitáculo estanco.
- El reflector se enfría naturalmente por convección de aire.
- Este producto está preparado para resistir a la intemperie.
- Para limpieza, asegurarse de que la luminaria esté desconectada de la red eléctrica. No utilizar hidrolavadoras a la hora de su limpieza ya que si bien su grado de estanqueidad es IP65 el agua a alta presión puede dañar el sellado.
- No instalar bajo el agua u otro tipo de líquidos.
- Cambiar el vidrio templado en caso de rotura.
- Esta unidad es fácilmente reparable, incluso en su lugar de instalación siempre por personal cualificado.
- La distancia entre el reflector y cualquier objeto debe ser de al menos 1 metro.

LIMPIEZA:

Antes de limpiar el reflector, desconectarlo de la red de alimentación y esperar hasta que el mismo se enfríe lo suficiente. Esto evita que el vidrio templado cambie bruscamente su temperatura y se dañe.


Limpiar con un paño ligeramente húmedo para remover la suciedad acumulada.

MANTENIMIENTO:

- Verificar la conexión, el cableado y la carcasa del reflector de LED si están dañados antes de usar.
- Sólo requiere ser limpiado con un paño cuando se note sucio, para mejorar la luminosidad.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE EN PARED:

1. Debe ser instalado por personal cualificado.
2. Sólo debe ser montado sobre superficies francas, sin grietas y sin humedad.
3. Posición de montaje: La luminaria debería ser instalada mediante tarugos (tipo Fischer).
4. Marcar las posiciones de los huecos sobre la pared. Agujerear sobre las posiciones marcadas anteriormente. Atornillar sobre la pared con los tornillos adecuados.

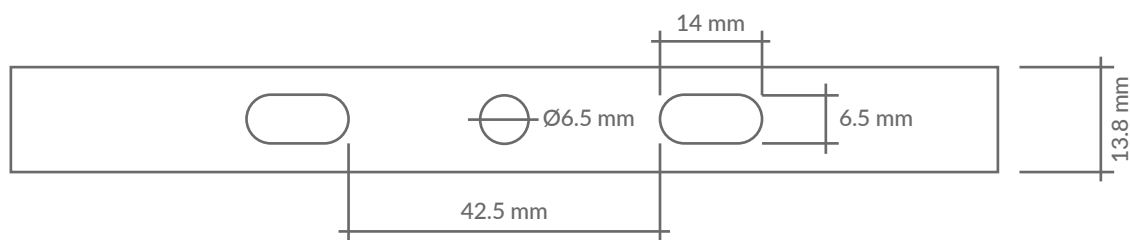DISTANCIA DE ANCLAJE

ATMOSS ELECTRIC EQUIPMENT S.L.
c/ Mecánicos, 5, Pol. Ind. 2
03130, Santa Pola (Alicante)
ESPAÑA



DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

Referencia del producto: PRY-073, PRY-074, PRY-075, PRY-076, PRY-077, PRY-078, PRY-079, PRY-080, PRY-081, PRY-082, PRY-083, PRY-084, PRY-062, PRY-063, PRY-061, PRY-064, PRY-065, PRY-066, PRY-067, PRY-068, PRY-069, PRY-106, PRY-107, PRY-108, PRY-109, PRY-110, PRY-111, PRY-112, PRY-113, PRY-114, PRY-115, PRY-116, PRY-117, PRY-118, PRY-119, PRY-120, PRY-121

ATMOSS ELECTRIC EQUIPMENT S.L. declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas.:

Nº	Directiva
2006/95/EC	Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados. Directiva de baja tensión.

Normas: UNE-EN 62560: 2012; UNE-EN 62612: 2013; UNE-EN 62471: 2008

Nº	Directiva
2004/108/EC	Compatibilidad Electromagnética. Directiva EMC.

Normas: UNE-EN 55015: 2013; UNE-EN 6100-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009; UNE-EN 6100-3-3: 2013; UNE-EN 61547: 2009


CIF: B54262662

Marcelo Ferri Sanchis
Gerente

25 de Enero de 2021



CERTIFICATE of Conformity

Reference No.: AT05265506S

Applicant : ATMOSSE ELECTRIC EQUIPMENT S.L.

Address : CALLE MECANICOS 5, 03130, SANTA POLA (ALICANTE)

Product : LED FLOOD LIGHT

Model(s) : PRY-073, PRY-074, PRY-075, PRY-076, PRY-077, PRY-078, PRY-079, PRY-080, PRY-081, PRY-082, PRY-083, PRY-084, PRY-062, PRY-063, PRY-061, PRY-064, PRY-065, PRY-066, PRY-067, PRY-068, PRY-069, PRY-069, PRY-106, PRY-107, PRY-108, PRY-109, PRY-110, PRY-111, PRY-112, PRY-113, PRY-114, PRY-115, PRY-116, PRY-117, PRY-118, PRY-119, PRY-120, PRY-121

Trade mark : N/A

The submitted products have been tested by us with the listed standards and found in compliance with the following European Directives:

The EMC Directive 2004/104/EC

EN 55015: 2006+A1+A2: 2009;
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61547: 2009;
EN 61000-3-3: 2013

The tests were performed in normal operation mode. The test results apply only to the particular sample tested and to the specific tests carried out.

This certificate applies specifically to the sample investigated in our test reference number only.

The CE markings as shown below can be affixed on the product after preparation of necessary technical documentation.

Other relevant Directives have to be observed.



Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd.
1/F., Xingyuan Industrial Park, Tongda Road, Bao'an Avenue, Bao'an District,
Shenzhen, Guangdong, China
Tel: (86)755-82591330
Http://www.LCS-cert.com

Fax: (86)755-82591332
Email: webmaster@LCS-cert.com